

# 旧横手ステーションホテル アスベスト除去工事のお知らせ

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

アスベストのレベル1・2・3とは  
アスベスト飛散性の度合いを示します。

- レベル1 赤 … 飛散性が**最も高い**。
- レベル2 黄 … 飛散性が**比較的高い**。
- レベル3 青 … 飛散性が**比較的低い**。

日頃より工事にご協力いただき、誠にありがとうございます。  
「旧横手ステーションホテル」には、**アスベスト(石綿)が含まれている**ためアスベスト除去工事を行いますので、お知らせ致します。

なお、アスベスト除去については、**一般的に広く採用された安全な工法**のもので行ない、特に飛散性の高いレベル1のアスベスト除去に関わる養生については、**横手市保健所の立合い**を受けたのち飛散防止の措置を行なって除去を行なうため、**安全です**。

【アスベスト除去工事期間】令和6年10月23日～令和6年12月20日

煙突内部アスベスト  
レベル2

【アスベスト除去期間】  
令和6年11月1日～令和6年12月20日



除去前に、外部は足場とシートで煙突を隙間なく囲います。  
そして、**煙突内部の空気圧を外部より低く保つ**ことでアスベストの粉塵を外部へ飛散させず、「飛散防止剤」でアスベストの湿潤をおこない、除去します。

内部配管保温材アスベスト

レベル2

内部仕上材アスベスト

レベル3

【アスベスト除去期間】

令和6年10月23日～令和6年11月30日



除去前に、ホテルの**窓を完全に閉め切ってから**「飛散防止剤」でアスベストの湿潤をおこない、飛散をさせないで除去します。

外部パネル吹付け材アスベスト


レベル1

【アスベスト除去期間】

令和6年11月1日～令和6年12月20日



除去前に、外部は足場とシートで外壁を隙間なく囲います。  
そして、**外部パネルの内部を空気圧を外部より低く保つ**ことでアスベストの粉塵を外部へ飛散させず、「飛散防止剤」でアスベストの湿潤をおこない、除去します。

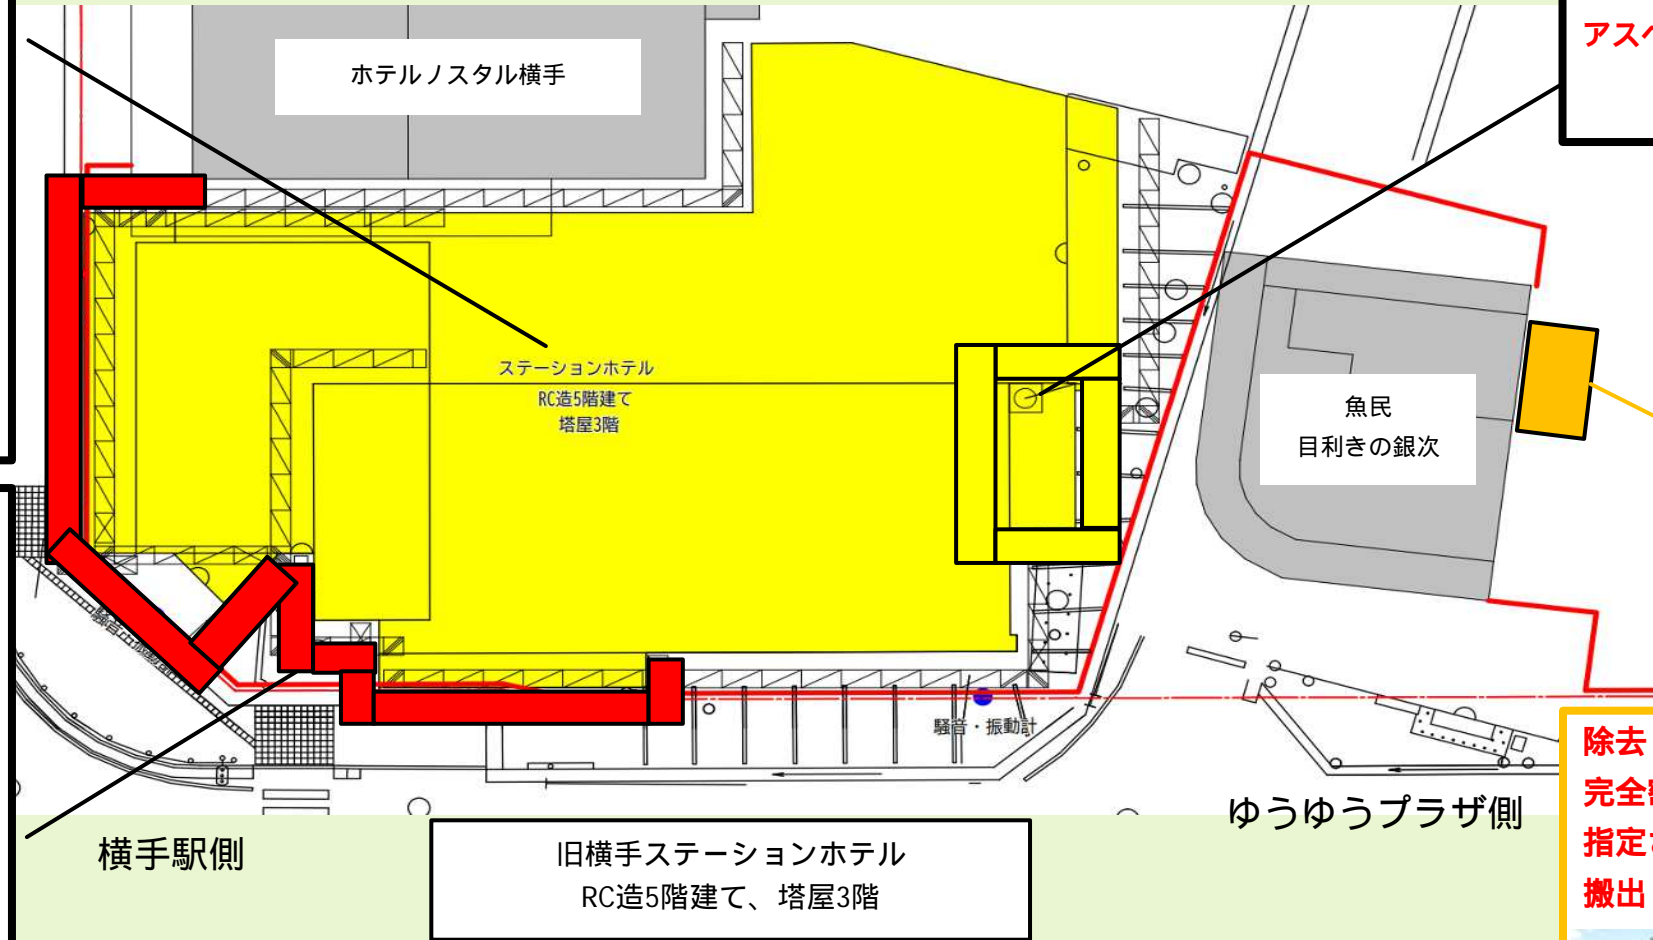

廃アスベスト  
集積保管場所



除去した廃アスベストは集積保管場所へ完全密封状態で集積して指定された産業廃棄物処理場に搬出・処分されますので、安全です。



集積保管場所



集積保管状態